


水おたる


Water in Otaru



水道局広報
第59号

令和8年7月1日発行

みずきちゃんとみずおくん
〈小樽市水道局キャラクター〉

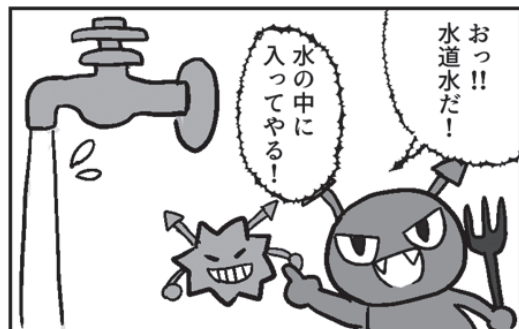

水の中に
入ってやる！

おっ!!
水道水だ！




お前は！

待て!!



塩素マン
参上!!

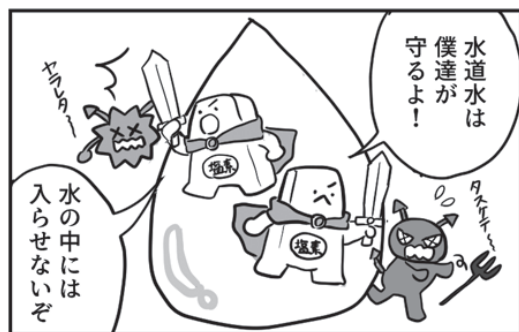

水の中には
入らせないぞ

水道水は
僕達が
守るよ！

小樽市が水源としている川の水は
とてもきれいだけど、そのまま飲む
ことはできないんだ。だから、浄水
場でしっかりと消毒する必要がある
んだよ。

塩素消毒の良いところは、水が蛇
口に届くまで消毒効果が続くところ
なんだ。



水道法により、蛇口から出た時点
で最低でも0.1mg/Lの残留塩素※
を保つよう定められています。小樽
市の水道水の残留塩素はおおむね
0.4mg/Lです。

※水道水に含まれる消毒効果をもつ塩素
のこと



もし気になるようであれば、冷や
して飲む、5分程度煮沸する、レモ
ン汁を数滴入れる、などの方法があ
ります。

ただし残留塩素がなくなると、ば
い菌が増える可能性が高くなるの
で、早めに飲んでくださいね。



どうして水道水に
塩素を入れるの？



水道水の中に塩素
はどれくらい入っ
ていますか？



水道水の塩素臭
が気になります。



夏になって水温が高くなると、塩素のにおいが気になることもあるのではないのでしょうか。水道水に含
まれる塩素が人の健康に害を及ぼすことはありません。小さなお子様でも安心して飲んでいただけます。



水道水と塩素消毒について



水質検査結果について

水道局では、安全で良質な水道水を皆さんにお届けするため、定期的に水
質検査を行っており、全ての項目において水質基準を満たしています。

水質検査結果については、水道局、市役所別館 1 階市政資料コーナー、図
書館で閲覧できます。また、水道局ホームページにも掲載しています。

小樽市 水質検査結果

検索


■お問い合わせは水道局水質管理課へどうぞ。

☎ ⑤ 2562 FAX ⑤ 2563




下水道の使用ルールを守りましょう

「家庭で排水管を詰まらせたり、傷めたりすると修理代などの思わぬ出費がかさむことになります。」
次のことを参考に、ルールを守って使用しましょう。

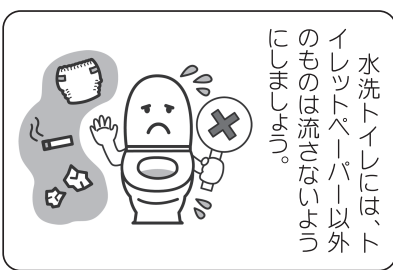

水洗トイレには、トイレペーパー以外のものは流さないようにしましょう。

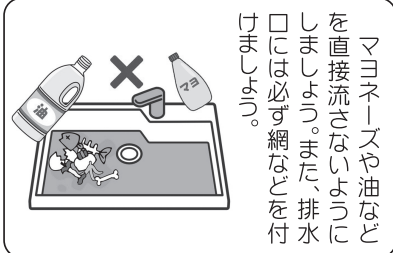

マヨネーズや油などを直接流さないようにしましょう。また、排水口には必ず網などを付けてみましょう。

■お問い合わせは
水道局水処理センターへどうぞ。
☎292545 FAX292596

「鉛製」ではありませんか？

給水管とは、道路下にある配水管（本管）から分岐して、各家庭へ水を送る管のことです。お客さまの「私有財産」です。鉛製給水管は「錆びない」「加工しやすい」という特徴から多く使われてきましたが、本市では昭和40年以降は使用していません。


しかし、それ以前の鉛製給水管については、条件によって鉛成分の溶出や、破損による漏水の恐れがあるため、水道局ホームページや郵送物等で周知を進めています。

■家庭の管が鉛製か確認したい方は、水道局サービス課までご連絡ください。

■お問い合わせは

水道局サービス課へどうぞ。

☎281114 FAX2706015

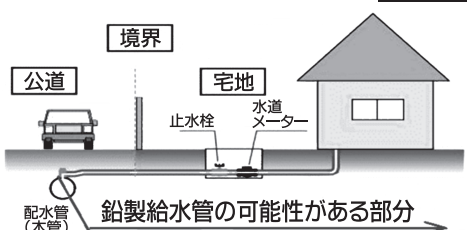

小樽市 鉛管 検索

水道フェスタ2026開催のお知らせ

わたしたちの生活に欠かせない水について興味を持ってもらうためのイベントです！

- と き** 令和8年8月2日(日)
午前10時～午後4時
- ところ** ウイングベイ小樽5番街
ハイツコート1階・2階
- 内 容** 微生物観察、オリジナルマンホールマグネット作製、きき水、パネル展示ほか



■お問い合わせは水道局総務課へどうぞ。
☎321171 FAX270695

奥沢水源地水管橋の一般開放について

「水すだれ」の愛称で知られる階段式溢流路を、水管橋から間近に見られます。

- 【開放時間】 午前10時～午後4時
- 【開放終了】 令和8年11月3日(火祝)
- 【所 在】 天神2丁目19番

また、ドローンで撮影した「水すだれ」の動画も公開しています。普段は見ることのできない全容をこの機会にぜひご覧ください。水管橋の一般開放および動画については、水道局ホームページをご覧ください。



奥沢水源地 検索

上下水道についてのお問い合わせ

こんなときには	担 当	電話番号
引越し時の手続きや料金について	料 金 セ ン タ ー	32-4111 内線559、562、563、567
上下水道料金や使用水量について		
道路上の水漏れについて	水 道 事 業 課	22-8111
水道に関する相談等について		
水道水の水質について	水 質 管 理 課	51-2562
広報について	総 務 課	32-1171
水洗化工事や貸付金について	サ ー ビ ス 課	22-8114
道路の汚水マンホール蓋の破損等について	下 水 道 事 業 課	32-1173
下水道に関する相談等について		

※水道局では修繕工事を行っておりませんので、工事の際は小樽市指定給水装置工事事業者または小樽市指定下水道工事店へ依頼してください。

水道料金・下水道使用料のお支払いは便利な口座振替をご利用ください

口座振替は、金融機関にあるお客さまの預貯金口座から自動的に料金を振り替える制度です。支払いに行く手間が省け、納め忘れの心配がありません。

お客さまの預貯金口座のある金融機関または水道局料金センターへお申し込みください。

お申し込みに必要なもの

口座番号(通帳番号)	通帳に使用している印鑑	お客様番号
------------	-------------	-------

※お客様番号は、「納入通知書兼領収証書」または「水道・下水道使用水量等のお知らせ」に記載されています。

取扱金融機関

北海道銀行	北海道信用金庫
北海道労働金庫	北洋銀行
北陸銀行	三井住友銀行
新おたる農業協同組合本所	北海道信用漁業協同組合連合会小樽支店
小樽市漁業協同組合	ゆうちょ銀行および郵便局

■お問い合わせは水道局料金センターへどうぞ。
☎324111 内線562 FAX336730

水道局広報

「水おたる」第59号

発行日/令和8年7月1日

発行元 小樽市水道局

〒047-0024 小樽市花園2丁目11番15号

☎0134 321171 FAX0134 270695

✉suido-somu@city.otaru.lg.jp

水道局ホームページ

小樽市 水道局

検索

この広報誌は、環境にやさしい大豆油インキを使用しています。