


水おたる

Water in Otaru



水道局広報
第52号

令和6年3月1日発行


みずぎちゃんとみずおくん
(小樽市水道局キャラクター)

下水終末処理場の紹介

下水終末処理場とは、下水道の汚水を浄化し、河川や海へ放流するための施設です。

水道局では、処理区域ごとに「中央」「銭函」「蘭島」の3カ所に下水終末処理場を配置しています。

中央下水終末処理場は、朝里地区から塩谷地区までの広い範囲で、銭函下水終末処理場は、銭函・張碓地区、蘭島下水終末処理場は、蘭島・忍路地区の汚水を処理しています。



フライングシャーク

それぞれの特徴ですが、中央下水終末処理場は、水処理施設の上部を色内埠頭公園として、銭函下水終末処理場は、敷地の一部を銭函パークゴルフ場として活用しています。また、蘭島下水

終末処理場は、蘭島海水浴場に隣接しているため、景観に配慮し、船をイメージしたデザインになっています。

なお、中央下水終末処理場敷地内には、「フライングシャーク」と呼ばれるオブジェが展示されています。



銭函パークゴルフ場

昭和59年開催の小樽博覧会に展示されていたルイジ・コラーニ氏設計の噴水モニュメントです。懐かしいと感じる人もいるのではないのでしょうか？ 残念ながら冬期間は室内に保管していますが、春には戻ってきます。

中央下水終末処理場



銭函下水終末処理場



蘭島下水終末処理場



上下水道事業経営懇話会の委員を募集しています

水道局では、上下水道事業の経営の在り方について市民の皆様からご意見を伺ったため、年1〜2回程度開催予定の「上下水道事業経営懇話会」の委員を募集しています。

対象▼市内に住む18歳以上の方

募集人数▼若干名

任期▼令和6年4月1日から2年間

申し込み▼住所、氏名(ふりがな)、年齢、連絡先、職業、簡単な応募動機を明記し(書式は自由)、3月15日までに直接又は郵送、ファクス、メールで水道局総務課へ。宛先は裏面左下参照。

お問い合わせは水道局総務課へどうぞ。
☎ 1171 FAX 06915

水道メーターの交換にご協力ください

水道メーターは計量法により8年間の有効期限が定められており、有効期限を迎える水道メーターを順次交換しています。対象のお客さまには「水道メーター交換のお知らせ」(ハガキ)にて事前にお知らせします。

- 交換費用 無料
- 作業時間 30分程度
- 交換に際してのお願い
 - ・メーターボックスの上に物を置かないでください。
 - ・メーター交換の際は一時的に断水となりますのでご了承ください。
 - ・メーターが屋内に設置されている場合は、別途日時などの打ち合わせが必要になりますので、ご協力をお願いします。



お問い合わせは水道局業務課へどうぞ。
☎ 06917 FAX 06915


お問い合わせは水道局水処理センターへどうぞ。
☎ 2545 FAX 25010

使用開始等の届け出はお早めに

水道の使用開始や中止の届け出は、電話のほかファクスやインターネットからも手続きが可能ですので、お早めにお願ひします。

届け出がないと、漏水と判断されて給水停止となる場合や、使用していても料金がかかる場合がありますのでご注意ください。

詳しくは水道局ホームページをご覧ください。



小樽市 水道 届け出 検索

■お問い合わせは

水道局料金センターへどうぞ。

☎ 224111 内線562 FAX 236730

水道耐震化への取り組み


水道局では老朽施設の更新に併せて、水道管や施設の耐震化を進めています。令和4年度までの取り組みとして、水道管については耐震化が必要な約174キロメートルのうち約53キロメートル、施設については耐震化が必要な50カ所のうち9カ所の耐震化を終えています。

今後も引き続き第2次小樽市上下水道ビジョンの計画に基づき、耐震化を進めていきます。

水道管の耐震化について

従前より使用しているダクタイル鋳鉄管に加え、令和5年1月より耐震性を有する配水管ポリエチレン管を採用することとなりました。

配水管ポリエチレン管の接合は、継手内に埋め込まれた電熱線に電流を流すことにより、継手内面と外面の樹脂を加熱溶融して融着します。



加熱溶融による一体化

■お問い合わせは水道局水道事業課へどうぞ。

☎ 228111 FAX 270695


給水装置の管理

配水管から分岐して家庭に引き込まれた給水管や止水栓、水道メーター、水抜き栓、蛇口などを「給水装置」といいます。水道メーターを除く給水装置は私有財産となりますので、大切に管理してください。

貯水槽水道の管理

貯水槽水道（受水槽から蛇口までの設備）の管理は設置者の責任です。常に衛生的で安全な水を供給するため、受水槽の清掃などを定期的に行ってください。

■お問い合わせは
水道局サービス課へどうぞ。
☎ 228114 FAX 270695

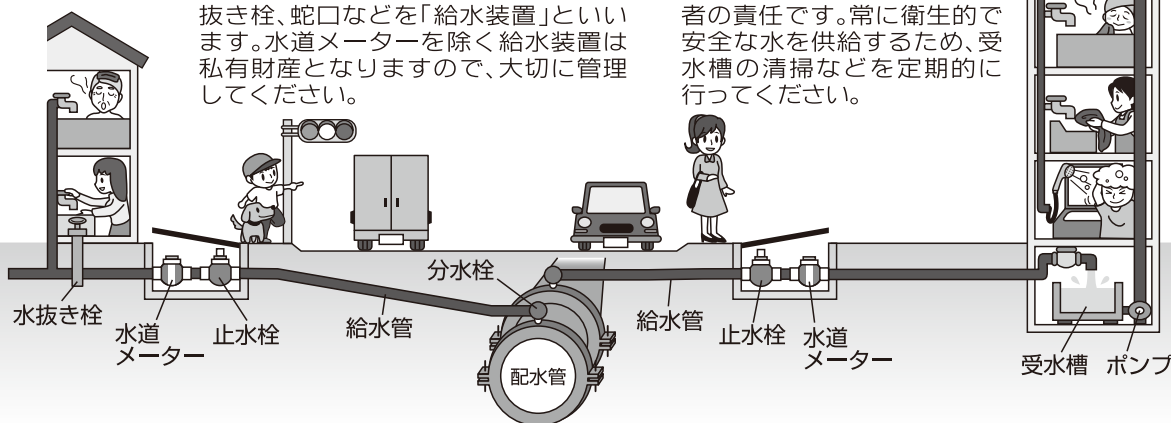

家庭の水道（給水装置）と貯水槽水道の管理について

令和6年度 水質検査計画について

水質検査計画は、安全で良質な水道水を皆さまにお届けするために、水源から蛇口までの水質検査について、測定項目や頻度などを毎年定めるものです。

今回、令和6年度の水質検査計画を策定し、水道局サービス課、市役所別館1階市政資料コーナーおよび図書館で公表していますので、ご覧ください。

また、水質検査計画は水道局ホームページにも掲載しています。

小樽市 水質検査計画 検索

■お問い合わせは水道局水質管理課へどうぞ。

☎ 252562 FAX 252563



路面で漏水を発見したらご連絡を

漏水は地中で発生していることから、放置すると道路が陥没するなど、日常生活に影響を及ぼす可能性があります。

晴れた日でも、路面がぬれている状態が何日も続く場合は、地下に埋設されている水道管からの漏水の疑いがありますので、発見しましたら下記までご連絡をお願いします。



■お問い合わせは

水道局水道事業課へどうぞ。

☎ 228111 FAX 270695

水道局広報
「水おたる」第52号

発行日/令和6年3月1日

発行元 小樽市水道局
〒047-0024 小樽市花園2丁目11番15号
☎ 0134 221171 ☎ 0134 270695
✉ suido-somu@city.otaru.lg.jp

水道局ホームページ

小樽市 水道局

検索



この広報誌は、環境にやさしい大豆油インキを使用しています。