


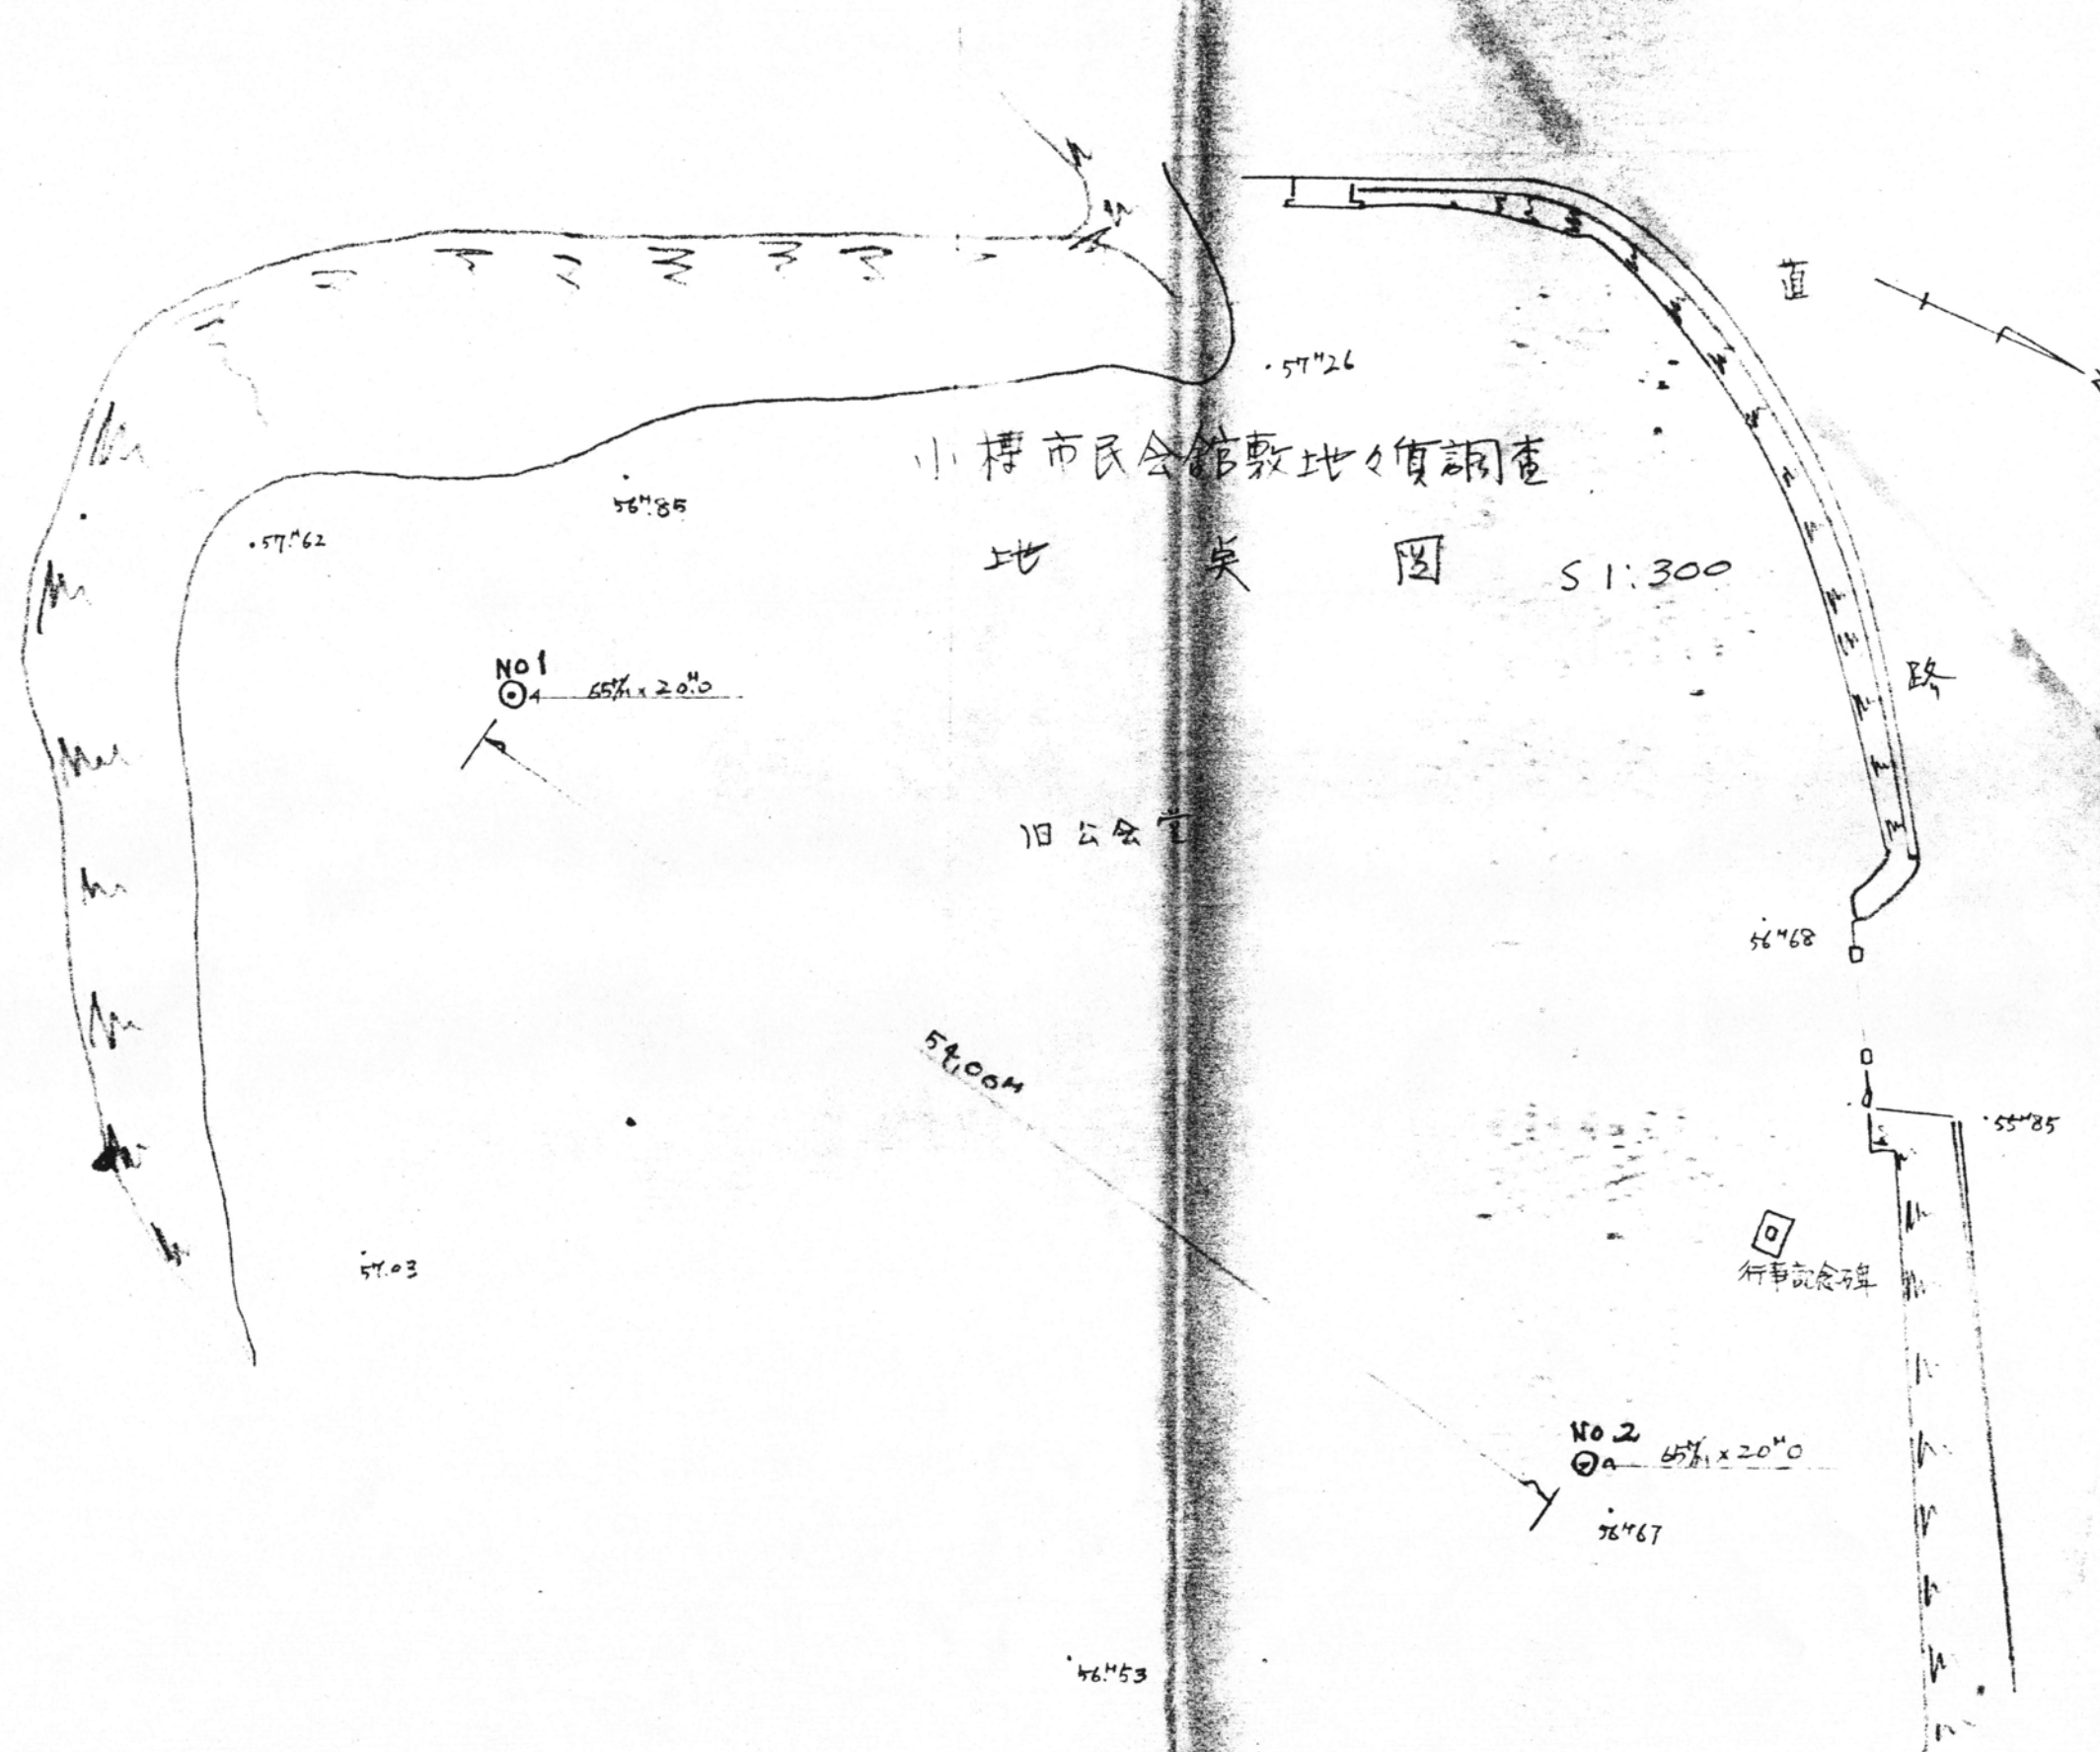

地質柱狀断面圖

調査地点 No. /

調查場所 小樽市内

標 高 57.50^m

調査年月日 536.9.5 ~ 9.10

調査深度 20.0M

使用器械 BRS-150

孔 圣 65%

孔内水位 GL-0.75

[illegible]

調査地点 No. 2

調査場所 小樽市内

標 高 56.67^m

調査年月日 S 36.9.5 ~ 9.10

調查深度 20.04

使用符號 BRS-150

孔 徑: 65μ

孔内水位 $GL-1.00M$

地質柱狀断面図

[illegible]